
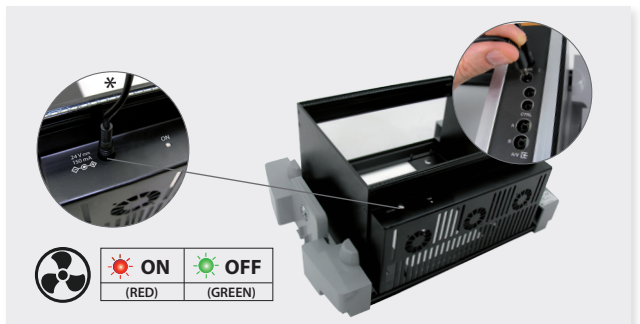
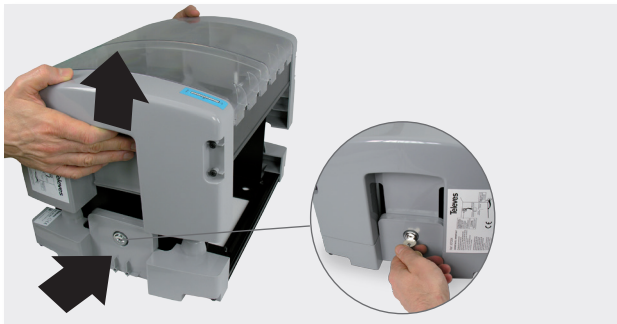
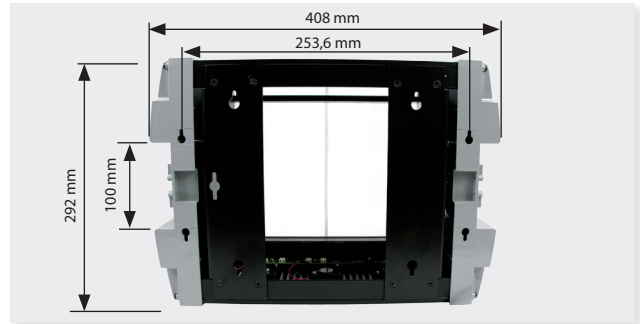


## COFRE CON VENTILACIÓN FORZADA / CABINET WITH FORCE D VENTILATION / T.OX-GEHÄUSE MIT BELÜFTUNG / КОЖУХ НАСТЕННЫЙ С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ 4 МОД. T.OX

Ref. 507204

Art. Nr. UGH4

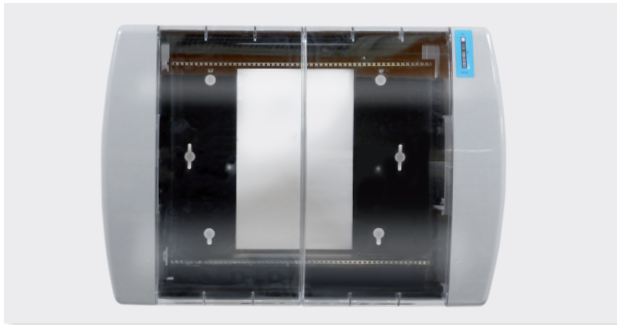

\* Cable jack incluido; debe conectarse al sistema de alimentación T.OX / Cable jack included to be connected to the T.OX power supply system / Verbindungskabel im Lieferumfang enthalten. Es muss mit dem T.OX Netzteil verbunden werden / Кабель jack в комплекте; должен подключаться к системе питания T.OX.

### Características técnicas / Technical specifications / Technische Daten / Технические характеристики

Unidad de ventilación / Ventilation unit / Lüftung / Технические характеристики		
Alimentación / Power supply / Netzteil / Питание	V <sub>==</sub>	24
	mA	150
Capacidad ventilación / Air flow / Luftmenge / Производительность	m <sup>3</sup> /min	0.66
Nivel de potencia acústica / Sound power level / Schalleistungspegel / Уровень звуковой мощности - (LwA)	dB	53.66

- Si la temperatura es superior a 30° C aproximadamente, el sistema de ventilación entrará en funcionamiento.
- Se debe revisar al menos una vez al año la limpieza de las aspas y correcto funcionamiento del sistema de ventilación.
- Antes de montar la fuente de alimentación en el cofre se debe realizar la conexión de toma de tierra.

- If the temperature is higher than 30°C approximately, the ventilation unit will start to work.
- Cleaning the fans and the proper functioning of the ventilation system should be checked at least once a year.
- Grounding connection will be make before mounting the PSU into the ventilation unit.

- Falls die Temperatur über 30 Grad steigt, schaltet sich die Lüftungseinheit ein.
- Es ist erforderlich einmal im Jahr den Ventilator zu reinigen und die Funktion der Ventilatoren zu überprüfen.
- Bevor das Gehäuse an das Stromnetz angeschlossen werden kann, muss grundsätzlich die Erdung verbunden werden.

- Вентиляция включается при превышении температуры 30° C.
- Необходимо как минимум 1 раз в год чистить вентилятор и проверять правильность его функционирования.
- Перед установкой блока питания в кожух нужно соединить его заземление.

Televes, S.A., CIF: A15010176, Rua/Benefica de Conxo, 17, 15706 Santiago de Compostela, SPAIN, tel.: +34 981 522200, televes@televes.com. Произведено в Испании. Дата изготовления указана на упаковочной этикетке: D. мм/гг (мм = месяц / гг = год).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ■ DECLARATION OF CONFORMITY ■ DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ■ DECLARATION DE CONFORMITE ■ DICHIARAZIONE DI CONFORMITA ■ DEKLARACJA ZGODNOŚCI ■ KONFORMITÄTSEKLRÄRUNG ■ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ■ FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE ■ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ■ بيان المطابقة ► <https://doc.televes.com>

